
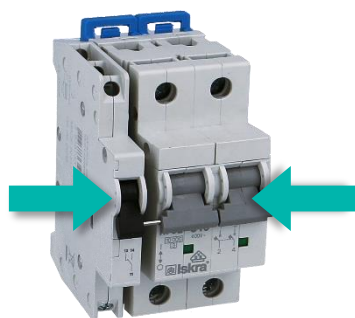


# NOTICE D'INSTALLATION DU CONTACT AUXILIAIRE - PKJ


1. Le contact auxiliaire ref. PKJ prend position sur la partie gauche des disjoncteurs Iskra® RI60.
2. Avant tout montage, le disjoncteur ainsi que dispositif auxiliaire doivent être en position OFF.

3. Insérez la tige de diamètre 1.6mm dans le perçage prévu à cet effet sur le côté du levier et la tige de diamètre 1.2mm sur le côté du bloc auxiliaire conformément au repérage ci-contre.

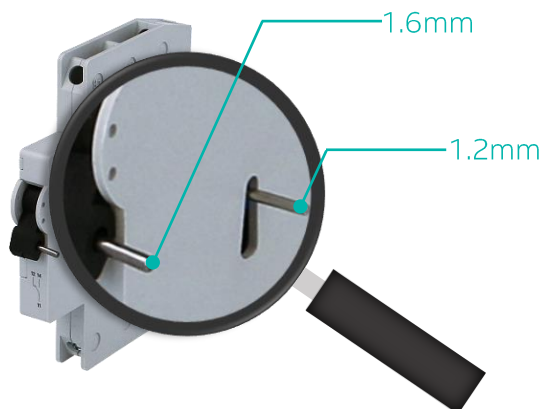

4. Approchez délicatement le contact auxiliaire du disjoncteur afin de finaliser le montage.

5. Verrouillez le montage à l'aide des deux vis fournies. Les vis sont à insérer dans les logements repérés ci-après.

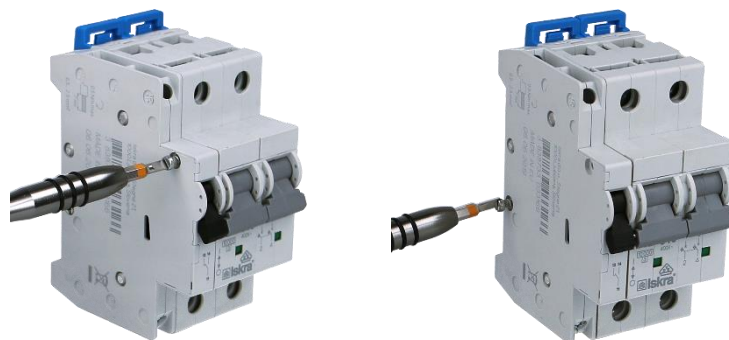

6. Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil en l'activant. L'appareil doit tenir enclenché. Si pour une raison quelconque l'appareil venait à déclencher instantanément, vérifier l'ajustement des deux tiges montées précédemment.

